


Meldegruppe: 1	Gebäude: Lagerhalle	Geschoss: OG	Raum: Lager 2	Melderanzahl: 10	Melderart: Multisensormelder	Bemerkungen: 2-Melder-Abhängigkeit
--------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	--	--

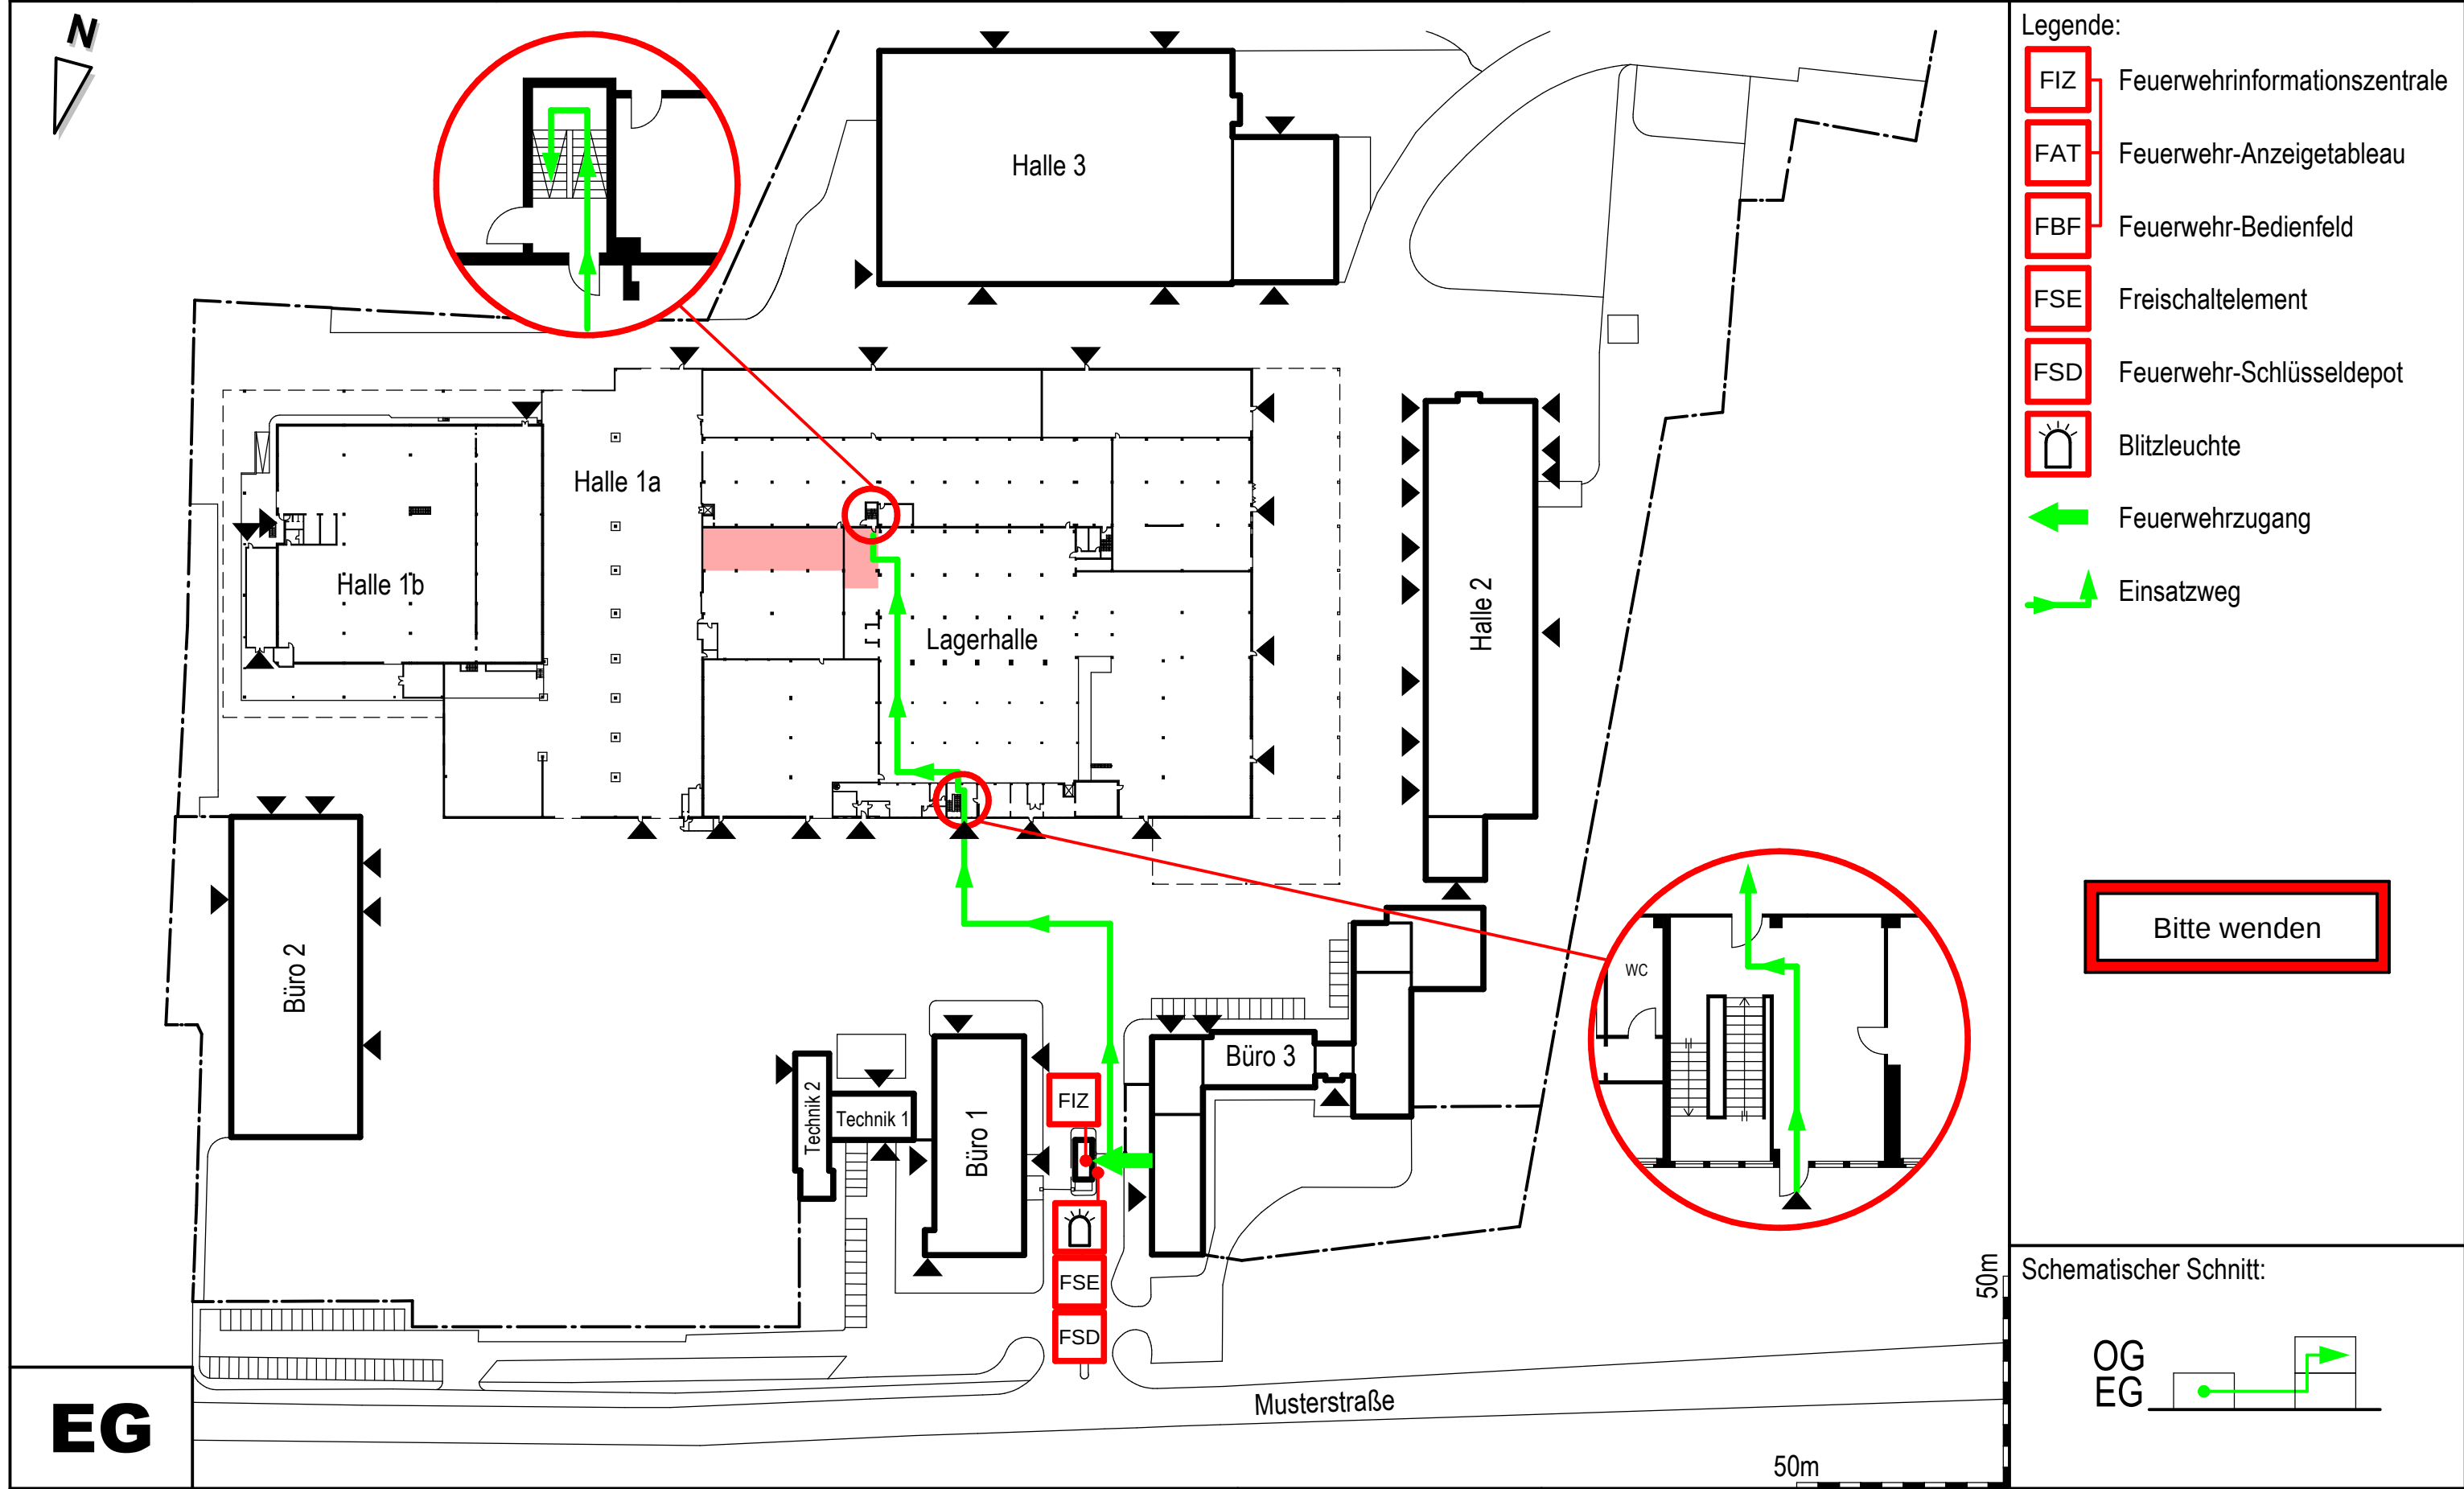


EG

EG
OG
EG

EG


2

Meldegruppe: 2	Gebäude: Hauptgeb.	Geschoss: EG	Raum: Versand	Melderanzahl: 4	Melderart: Rauchmelder, optischer	Bemerkungen: Zwischendecke
--------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	---	--------------------------------------

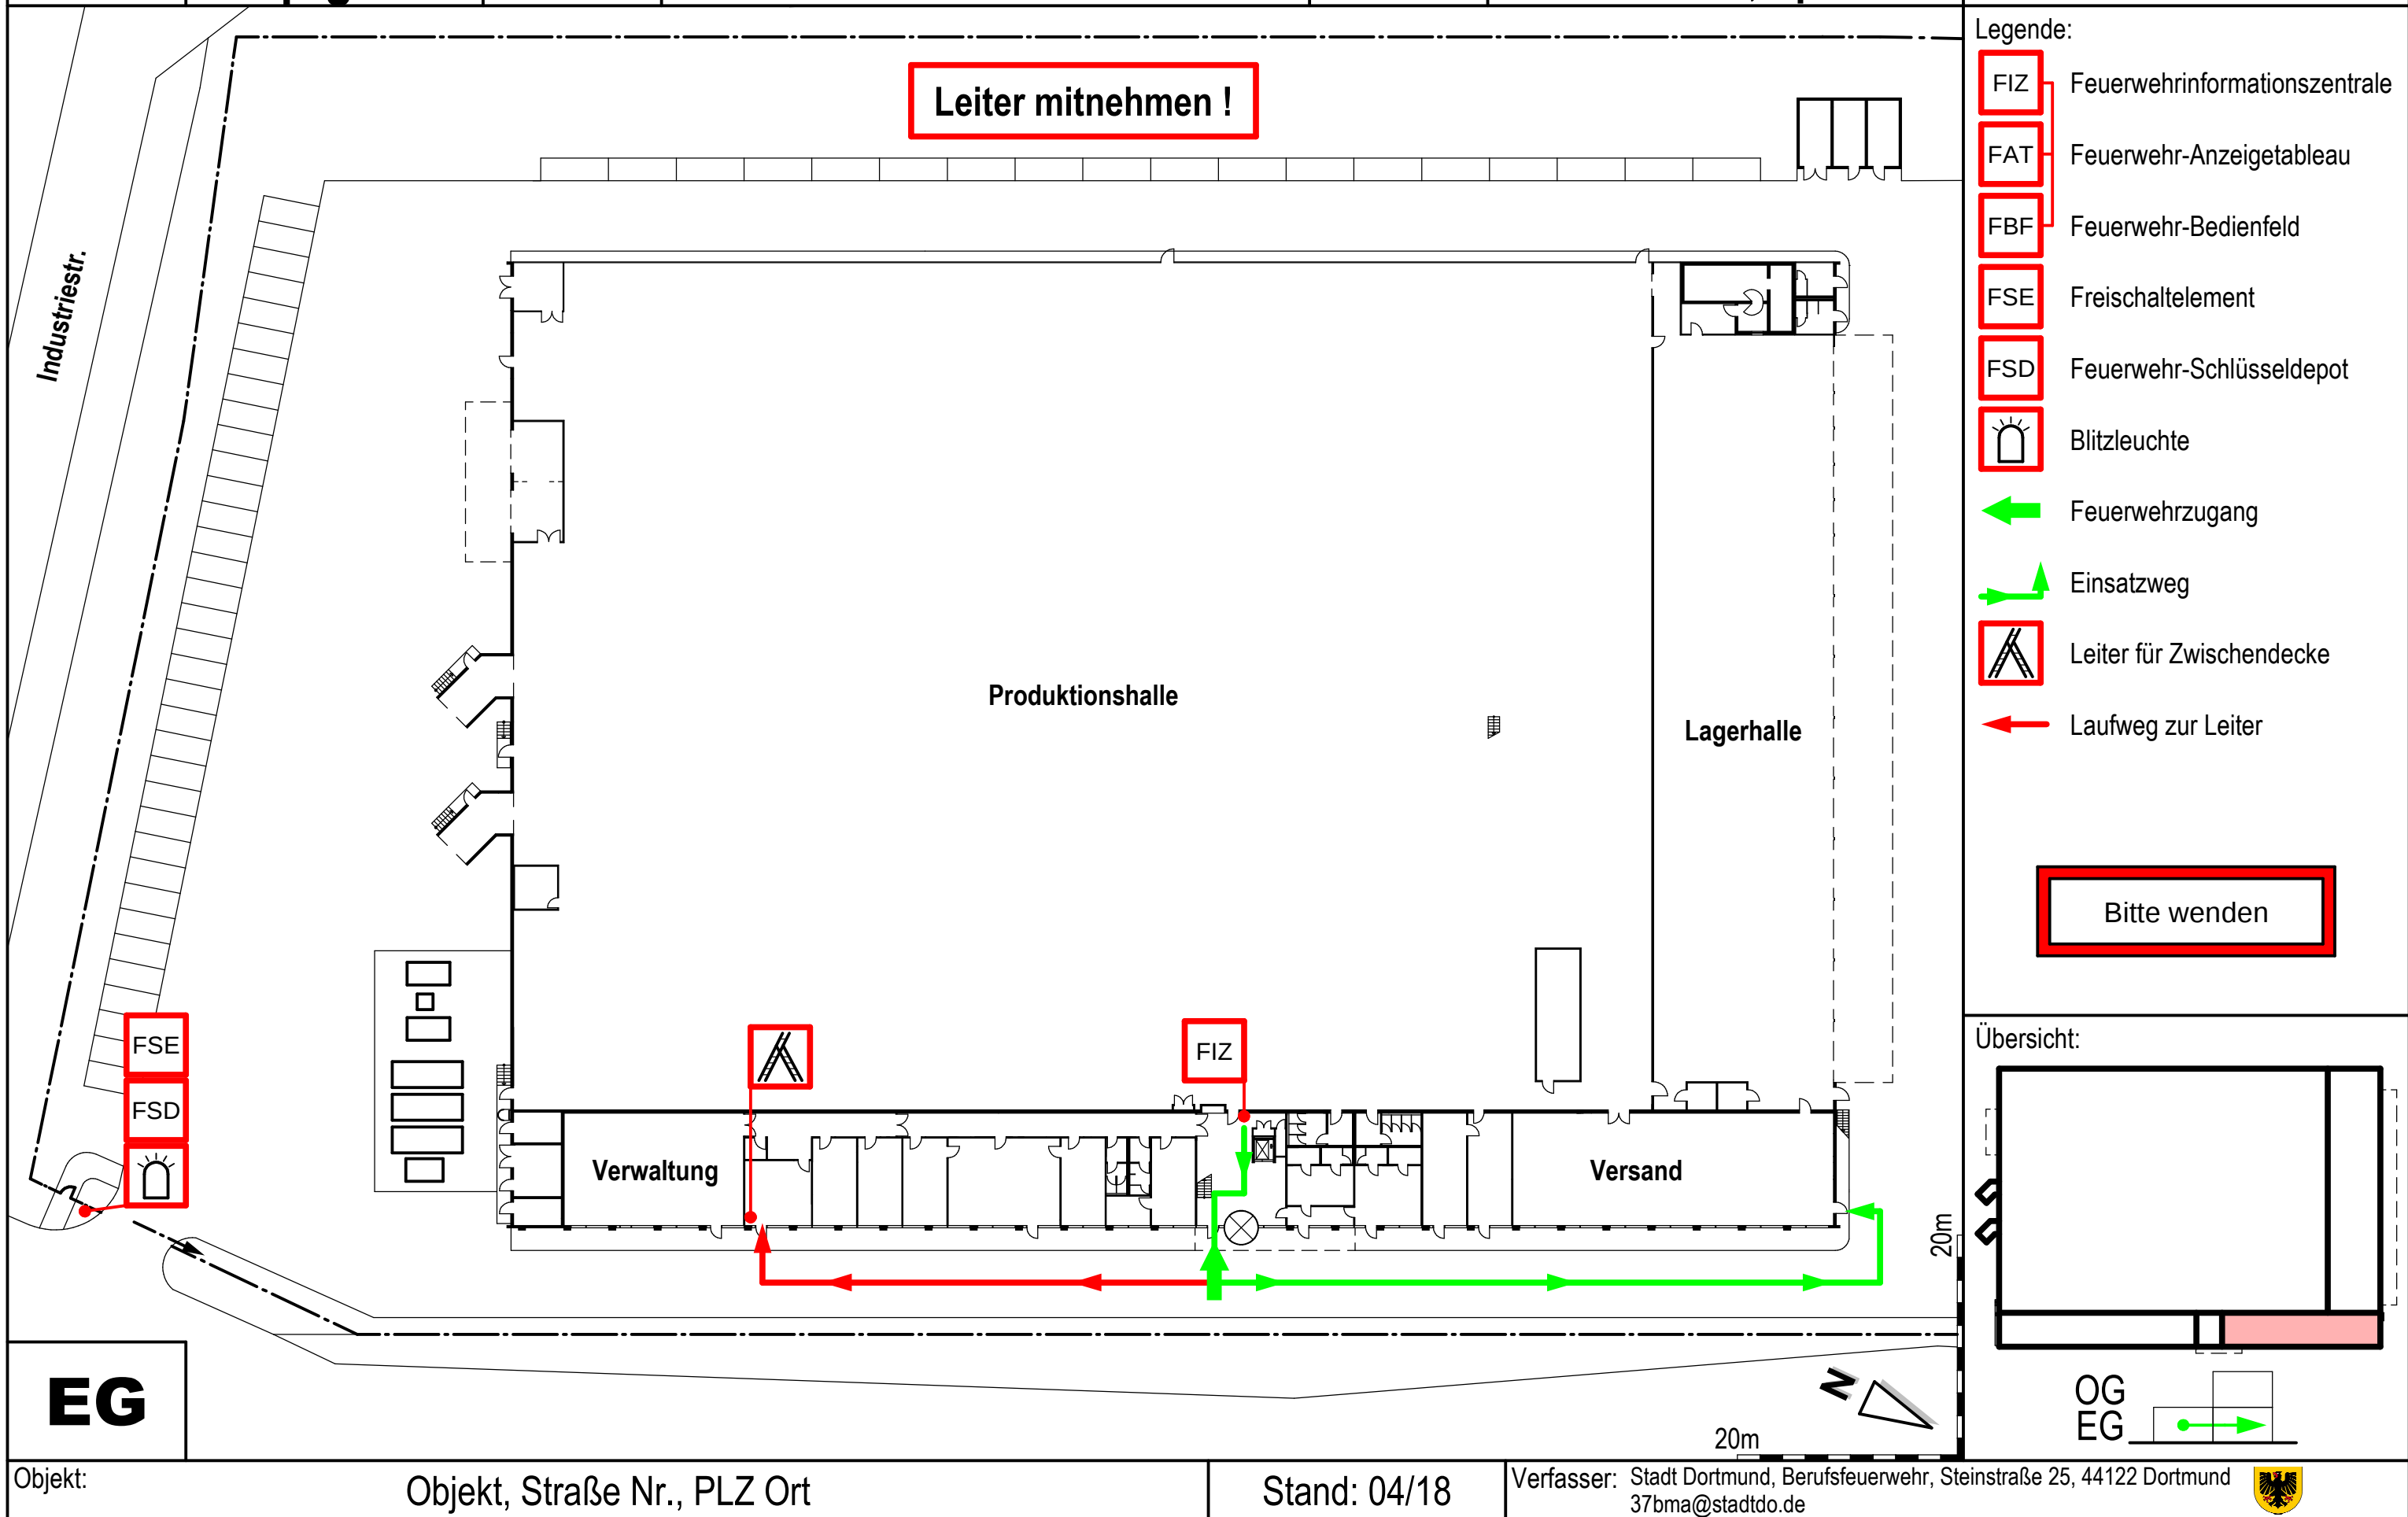

Meldegruppe: 2	Gebäude: Hauptgeb.	Geschoss: EG	Raum: Versand	Melderanzahl: 4	Melderart: Rauchmelder, optischer	Bemerkungen: Zwischendecke
						Legende: ZD Rauchmelder, optischer in der Zwischendecke Einsatzweg
EG Übersicht:						
Objekt: Objekt, Straße Nr., PLZ Ort			Stand: 04/18		Verfasser: Stadt Dortmund, Berufsfeuerwehr, Steinstraße 25, 44122 Dortmund 37bma@stadtdo.de	


Meldegruppe: 3	Gebäude: Verwaltung	Geschoss: 1.OG	Raum: EDV-Raum	Melderanzahl: 1	Melderart: Multisensormelder	Bemerkungen: Doppelboden
--------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	--	------------------------------------

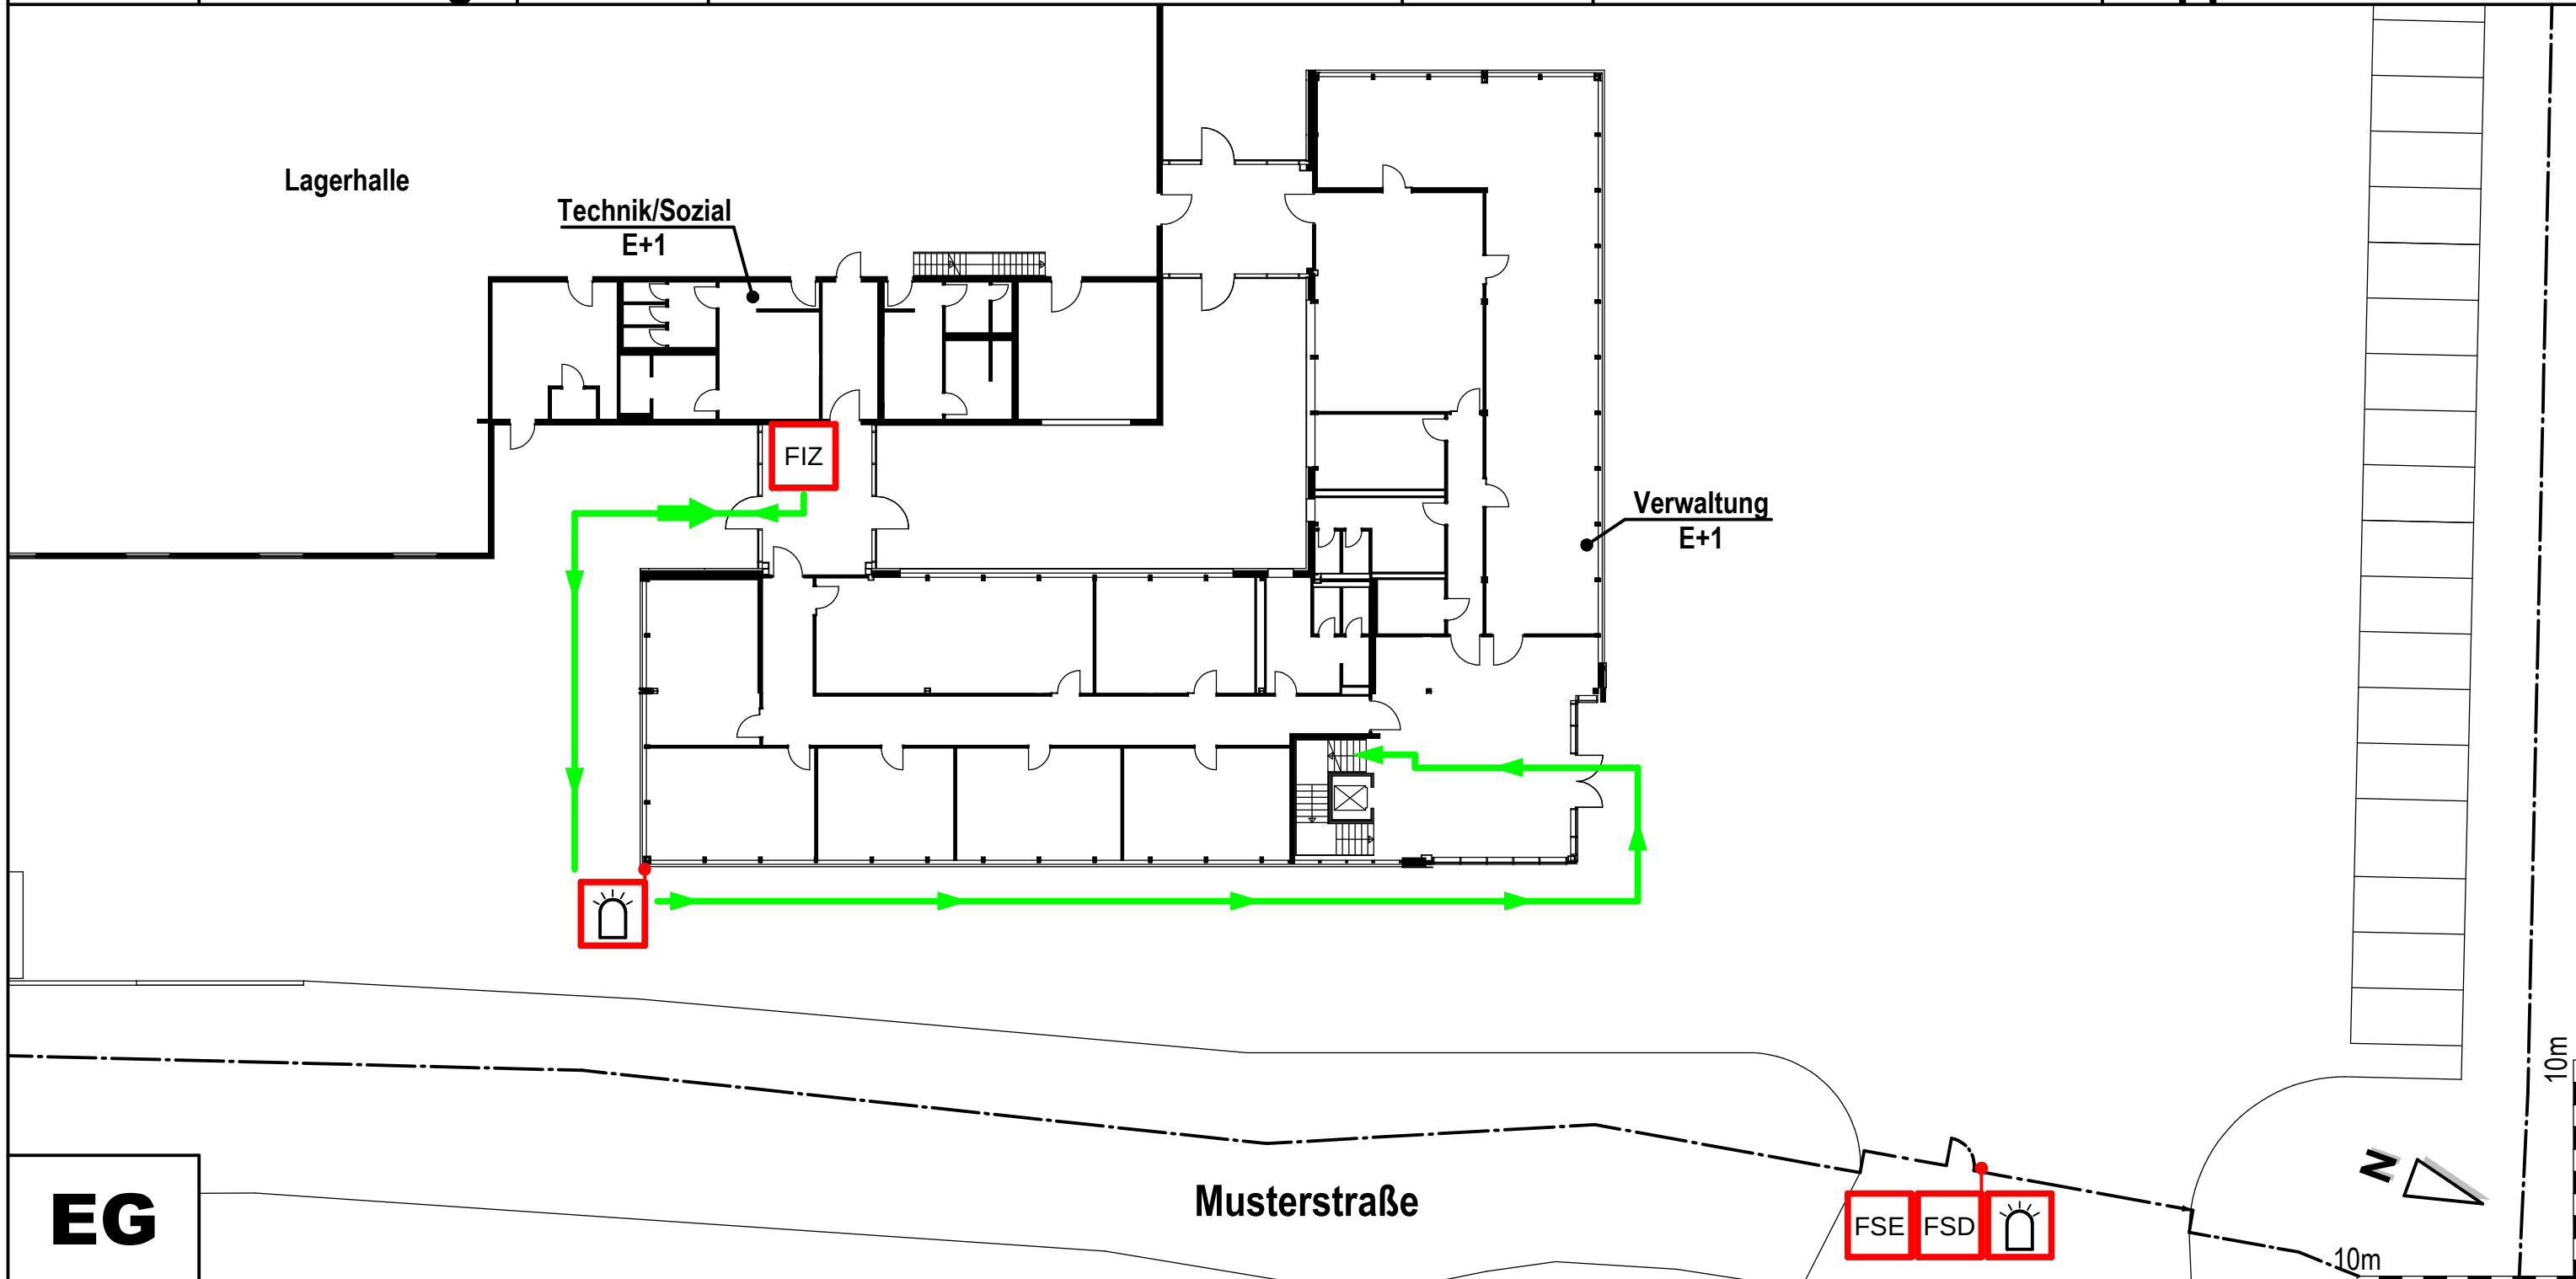

EG

Legende:			
FIZ	Feuerwehrinformationszentrale	FSE	Freischaltelement
FAT	Feuerwehr-Anzeigetableau	FSD	Feuerwehr-Schlüsseldepot
FBF	Feuerwehr-Bedienfeld	Blitzleuchte	
			Feuerwehrzugang
			Einsatzweg
Bitte wenden !			

Übersicht

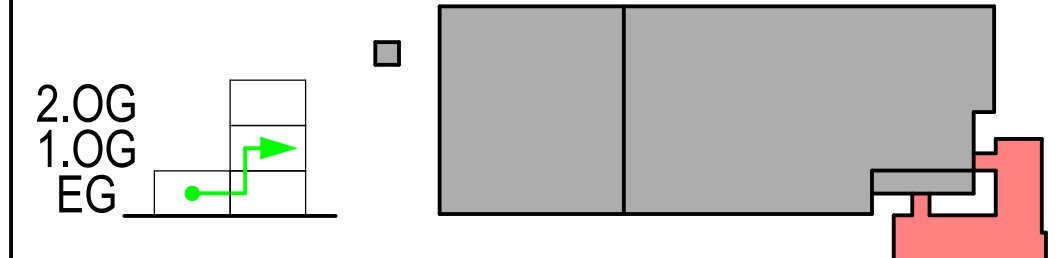

Objekt:	Objekt, Straße Nr., PLZ Ort	Stand: 04/18	Verfasser: Stadt Dortmund, Berufsfeuerwehr, Steinstraße 25, 44122 Dortmund 37bma@stadtdo.de
---------	-----------------------------	--------------	--



4

Meldegruppe: 4	Gebäude: Bürogeb.	Geschoss: 1.-5.OG	Raum: Treppenraum 2	Melderanzahl: 5	Melderart: Nichtautomatischer Melder	Bemerkungen:
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------	--	--------------



EG

Hauptstraße


10m

10m

Legende:




- FIZ** Feuerwehrinformationszentrale
- FAT** Feuerwehr-Anzeigetableau
- FBF** Feuerwehr-Bedienfeld
- FSE** Freischaltelement
- FSD** Feuerwehr-Schlüsseldepot
- Blitzleuchte
- Rauch- und Wärmeabzugs-einrichtung, Bedienstelle
- Feuerwehruzugang
- Einsatzweg

Schematischer Schnitt:

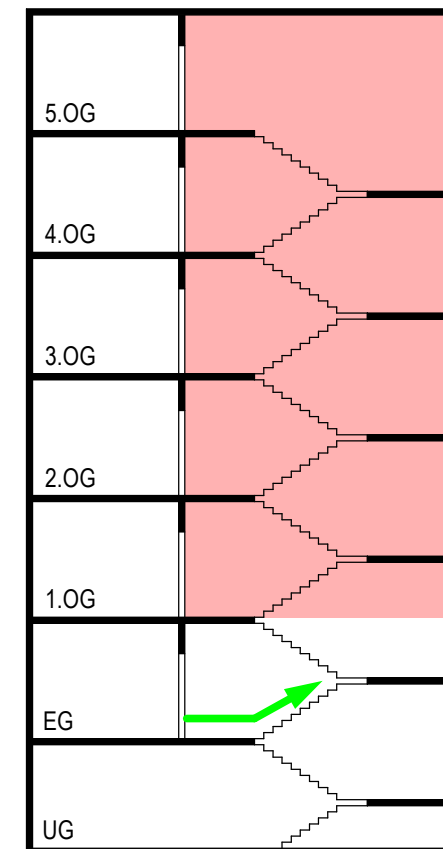



Meldegruppe: 5	Gebäude: Gebäude 01	Geschoss: 2.OG	Raum: Lüftungszentrale	Melderanzahl: 1	Melderart: Melder für Lüftungskanäle	Bemerkungen:
				Legende: - Melder für Lüftungskanäle - Einsatzweg - Wirkungsbereich der Lüftungsanlage - Laufweg zum Lüftungsbereich		
				Schematischer Schnitt:		
2.OG				EG		
Objekt: Objekt, Straße Nr., PLZ Ort				Stand: 04/18		Verfasser: Stadt Dortmund, Berufsfeuerwehr, Steinstraße 25, 44122 Dortmund 37bma@stadtdo.de

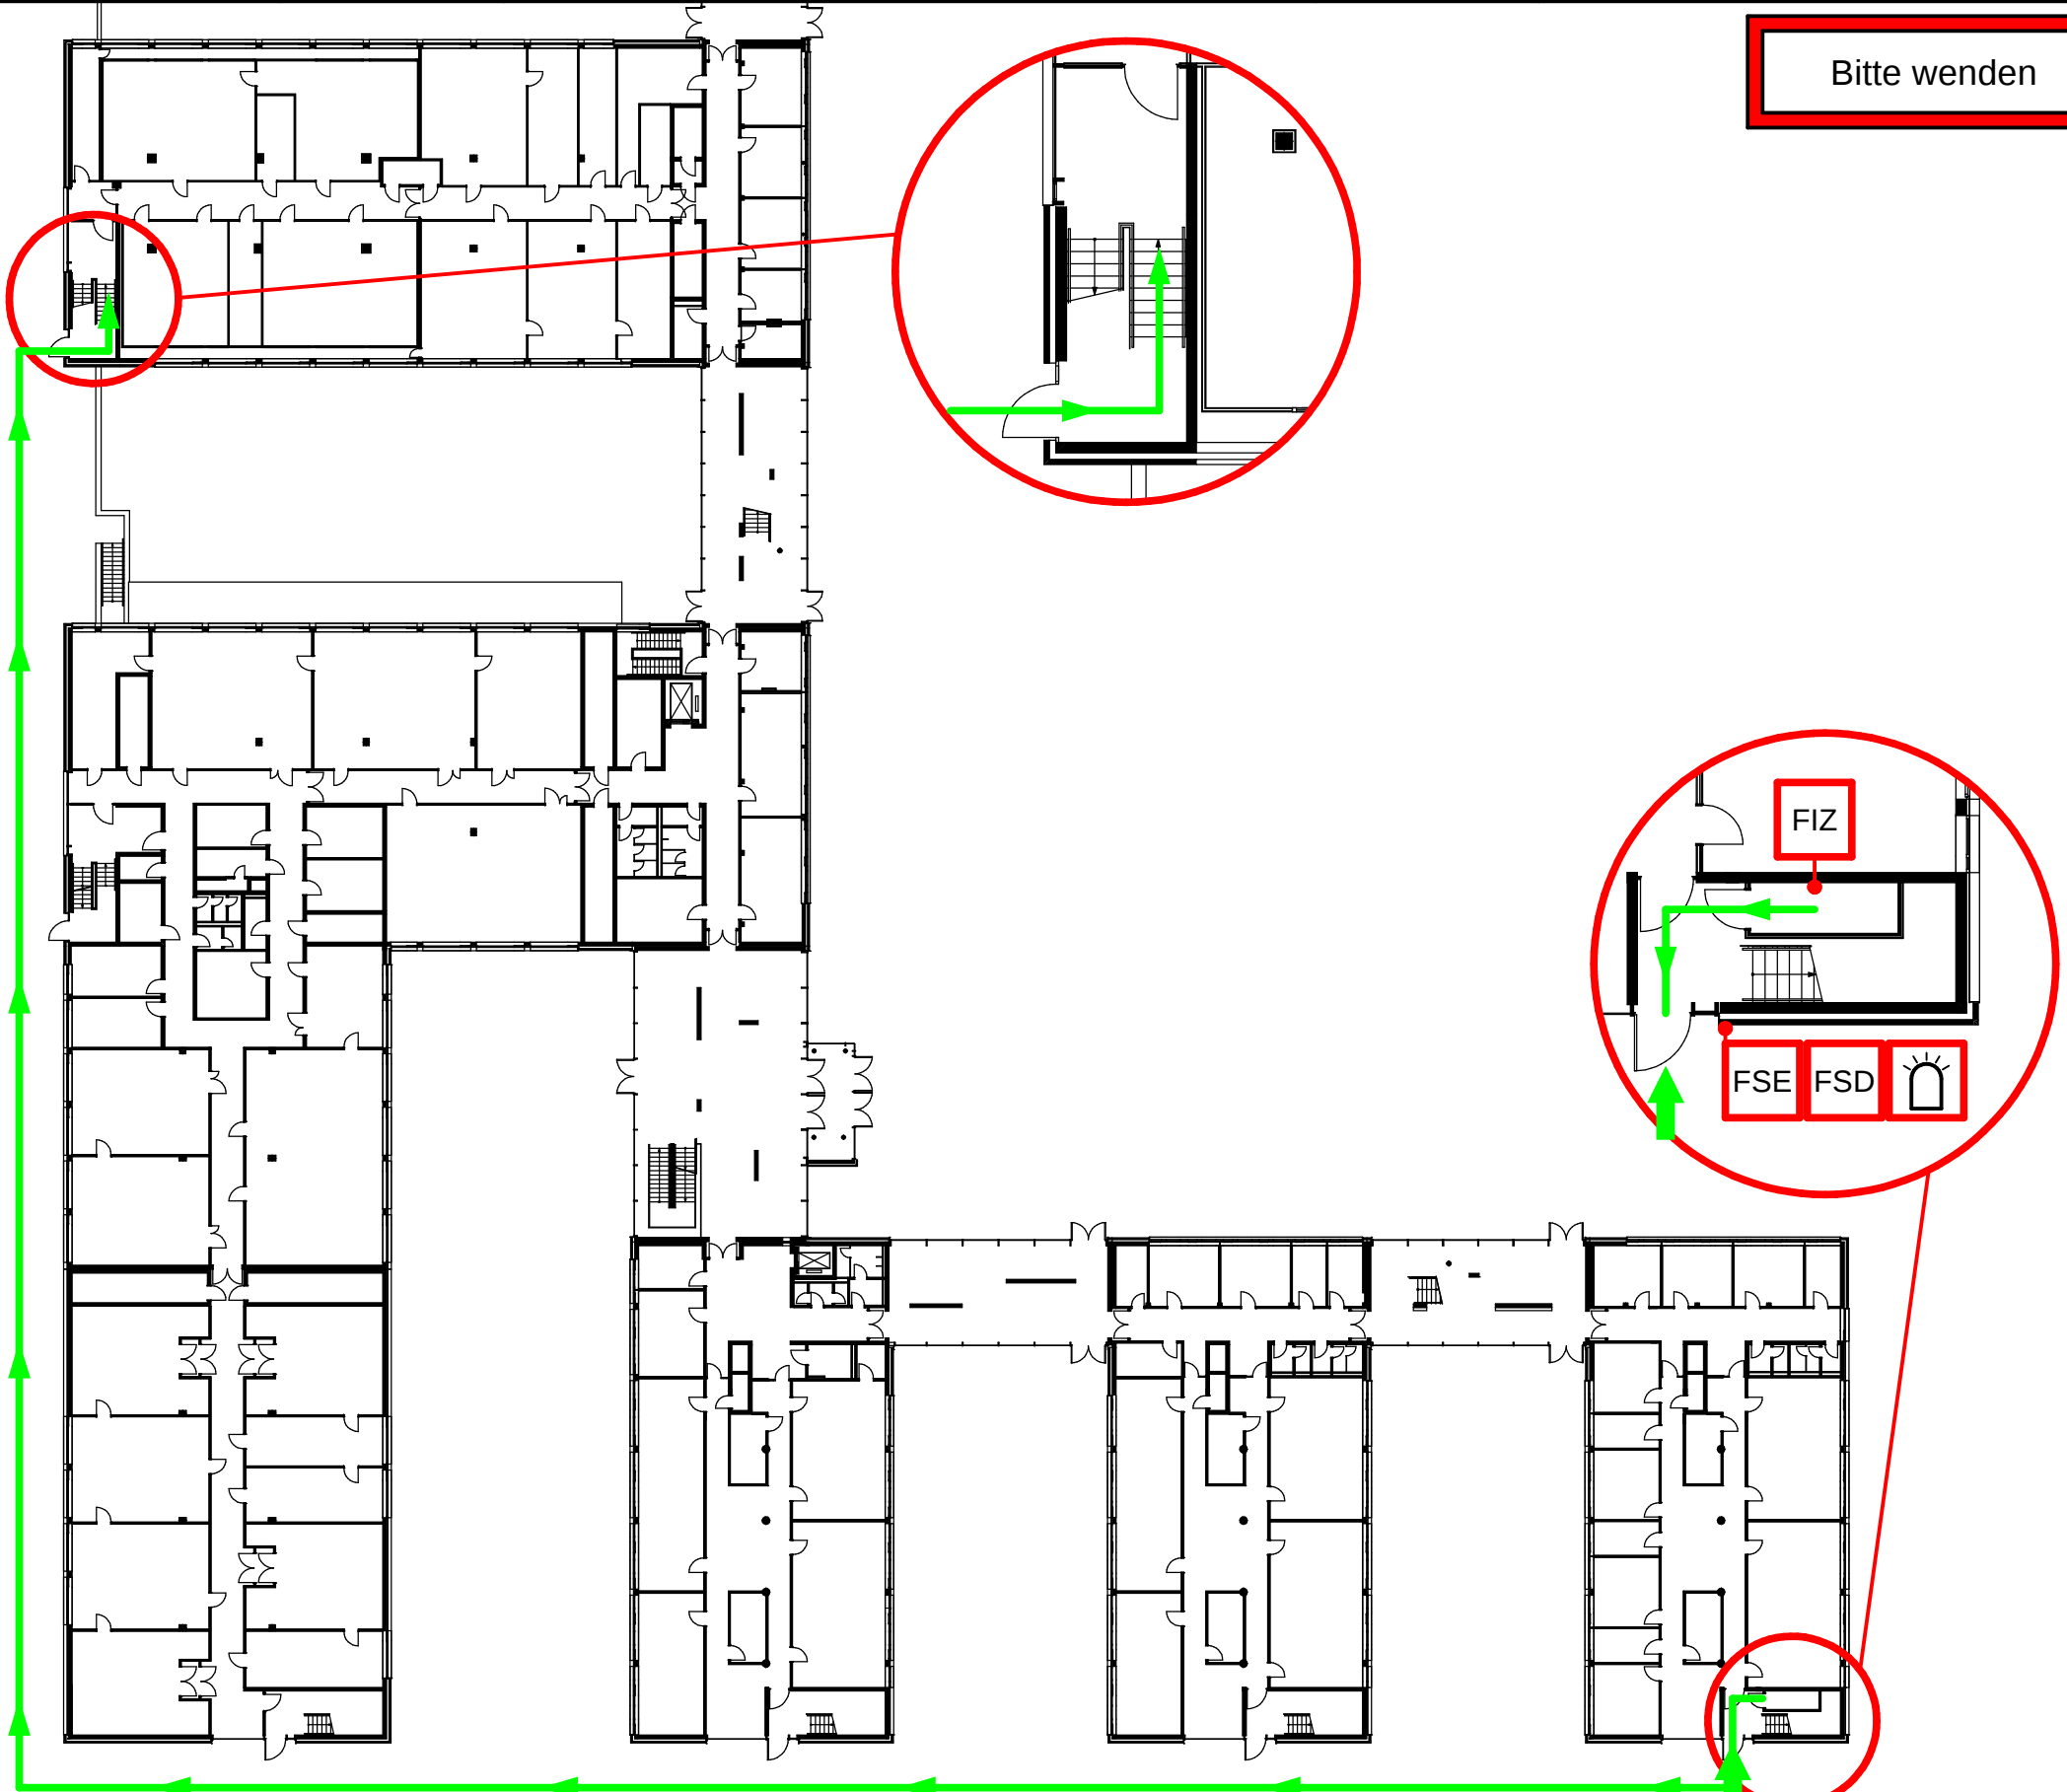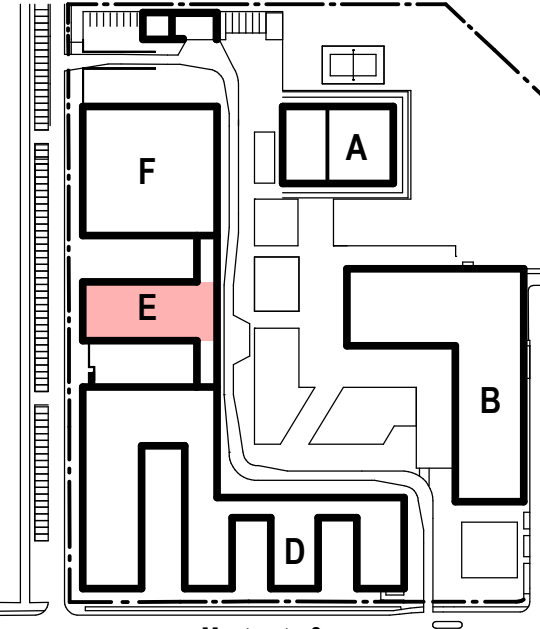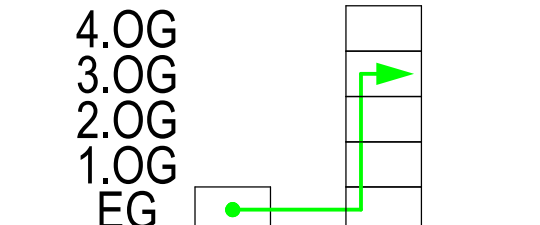Meldegruppe: 6	Gebäude: Gebäude E	Geschoss: 3.OG	Raum: E.333 Labor	Melderanzahl: 1	Melderart: Ansaugrauchmelder	Bemerkungen:
 Bitte wenden						Legende: - FIZ Feuerwehrintegrationszentrale - FAT Feuerwehr-Anzeigetableau - FBF Feuerwehr-Bedienfeld - FSE Freischaltelement - FSD Feuerwehr-Schlüsseldepot - Blitzleuchte - Feuerwehruzgang - Einsatzweg
						Übersicht:  Musterstraße Schematischer Schnitt:  4.OG 3.OG 2.OG 1.OG EG
Objekt: EG	Objekt, Straße Nr., PLZ Ort			Stand: 04/18	Verfasser: Stadt Dortmund, Berufsfeuerwehr, Steinstraße 25, 44122 Dortmund 37bma@stadtdo.de	





3.0G

Objekt:	Objekt, Straße Nr., PLZ Ort	Stand: 04/18	Verfasser: Stadt Dortmund, Berufsfeuerwehr, Steinstraße 25, 44122 Dortmund 37bma@stadtdo.de	
---------	-----------------------------	--------------	--	---

Legende:



Ansaugrauchmelder



Rauchansaugrohr mit
Ansaugöffnung



Ansaugrauchmelder
Meldebereich




Einsatzweg




Einsatzweg zur Auswerteeinheit

Schematischer Schnitt:

4.OG
3.OG
2.OG
1.OG
EG



Meldegruppe: 7	Gebäude: Bauteil A	Geschoss: UG	Raum: Tiefgarage	Melderanzahl: 1	Melderart: Wärmemelder, Maximal-, linienförmig	Bemerkungen:
--------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	--	--------------

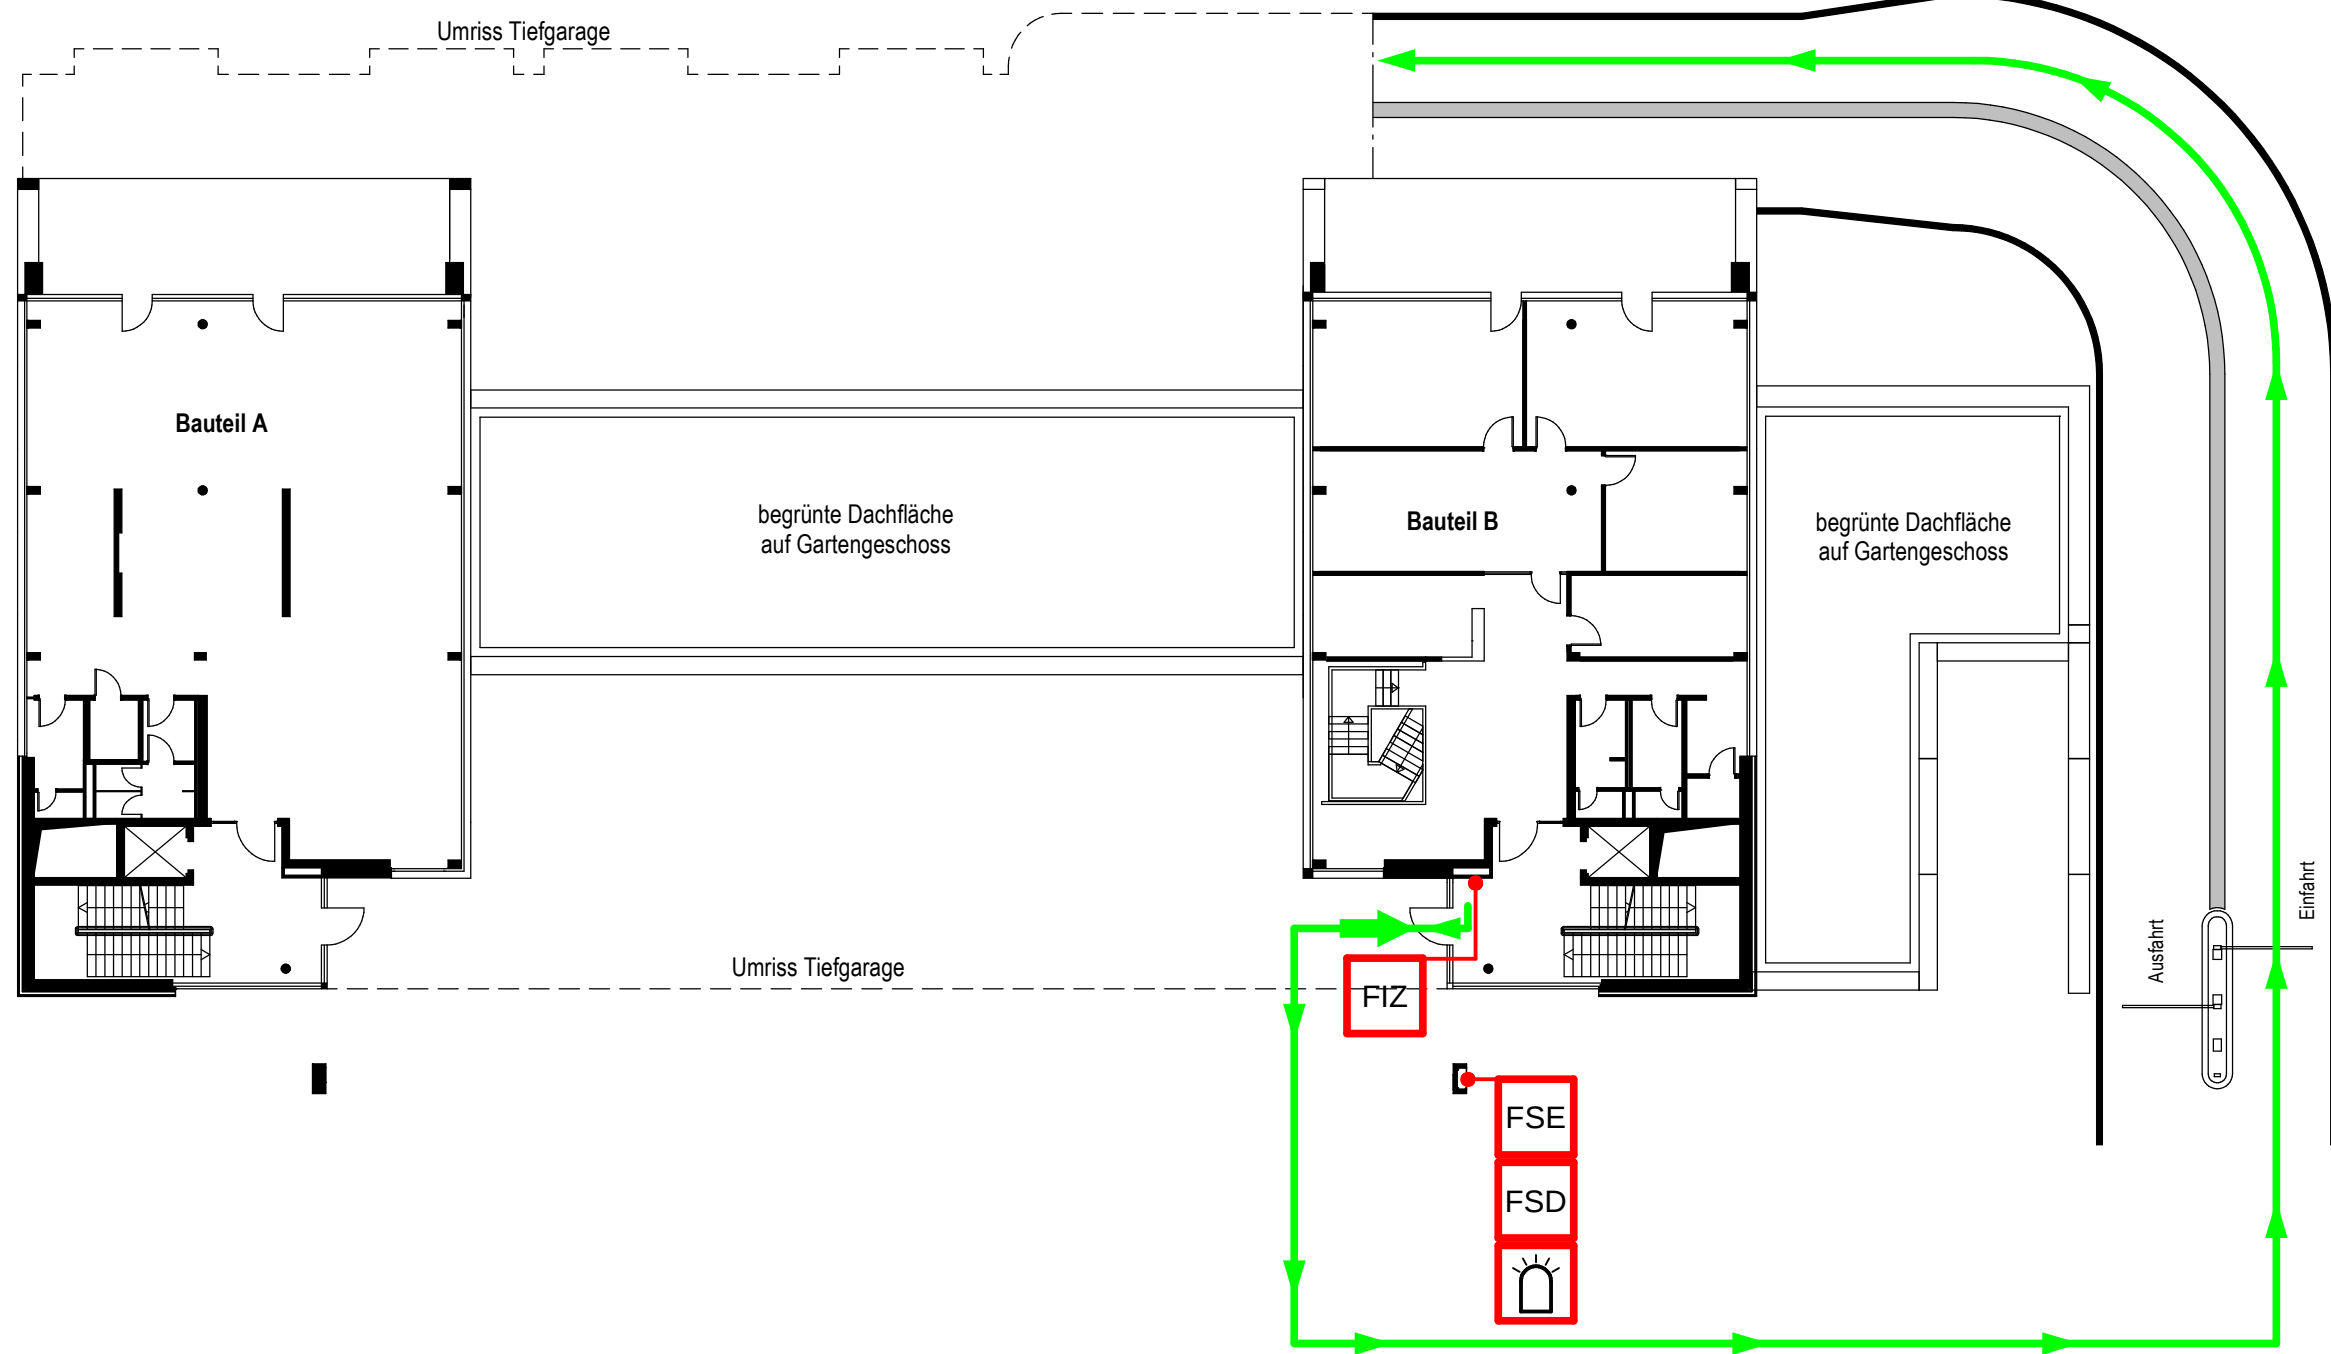


Legende:


- FIZ Feuerwehrinformationszentrale
- FAT Feuerwehr-Anzeigetableau
- FBF Feuerwehr-Bedienfeld
- FSE Freischaltelement
- FSD Feuerwehr-Schlüsseldepot
- Blitzleuchte
- ← Feuerwehruzugang
- Einsatzweg

Bitte wenden

Übersicht:

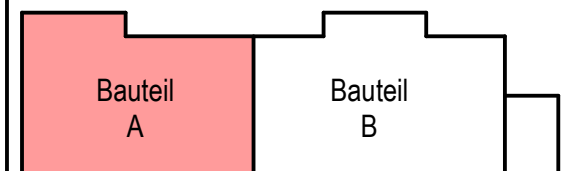


Schematischer Schnitt:


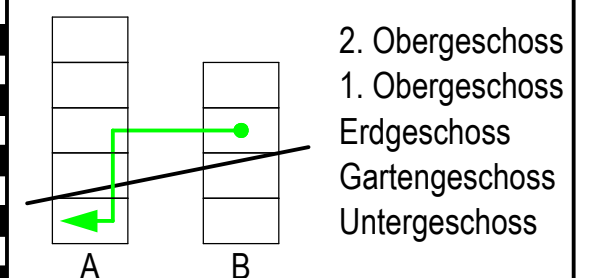
**EG**

Objekt:	Objekt, Straße Nr., PLZ Ort	Stand: 04/18	Verfasser: Stadt Dortmund, Berufsfeuerwehr, Steinstraße 25, 44122 Dortmund 37bma@stadtdo.de
---------	-----------------------------	--------------	--



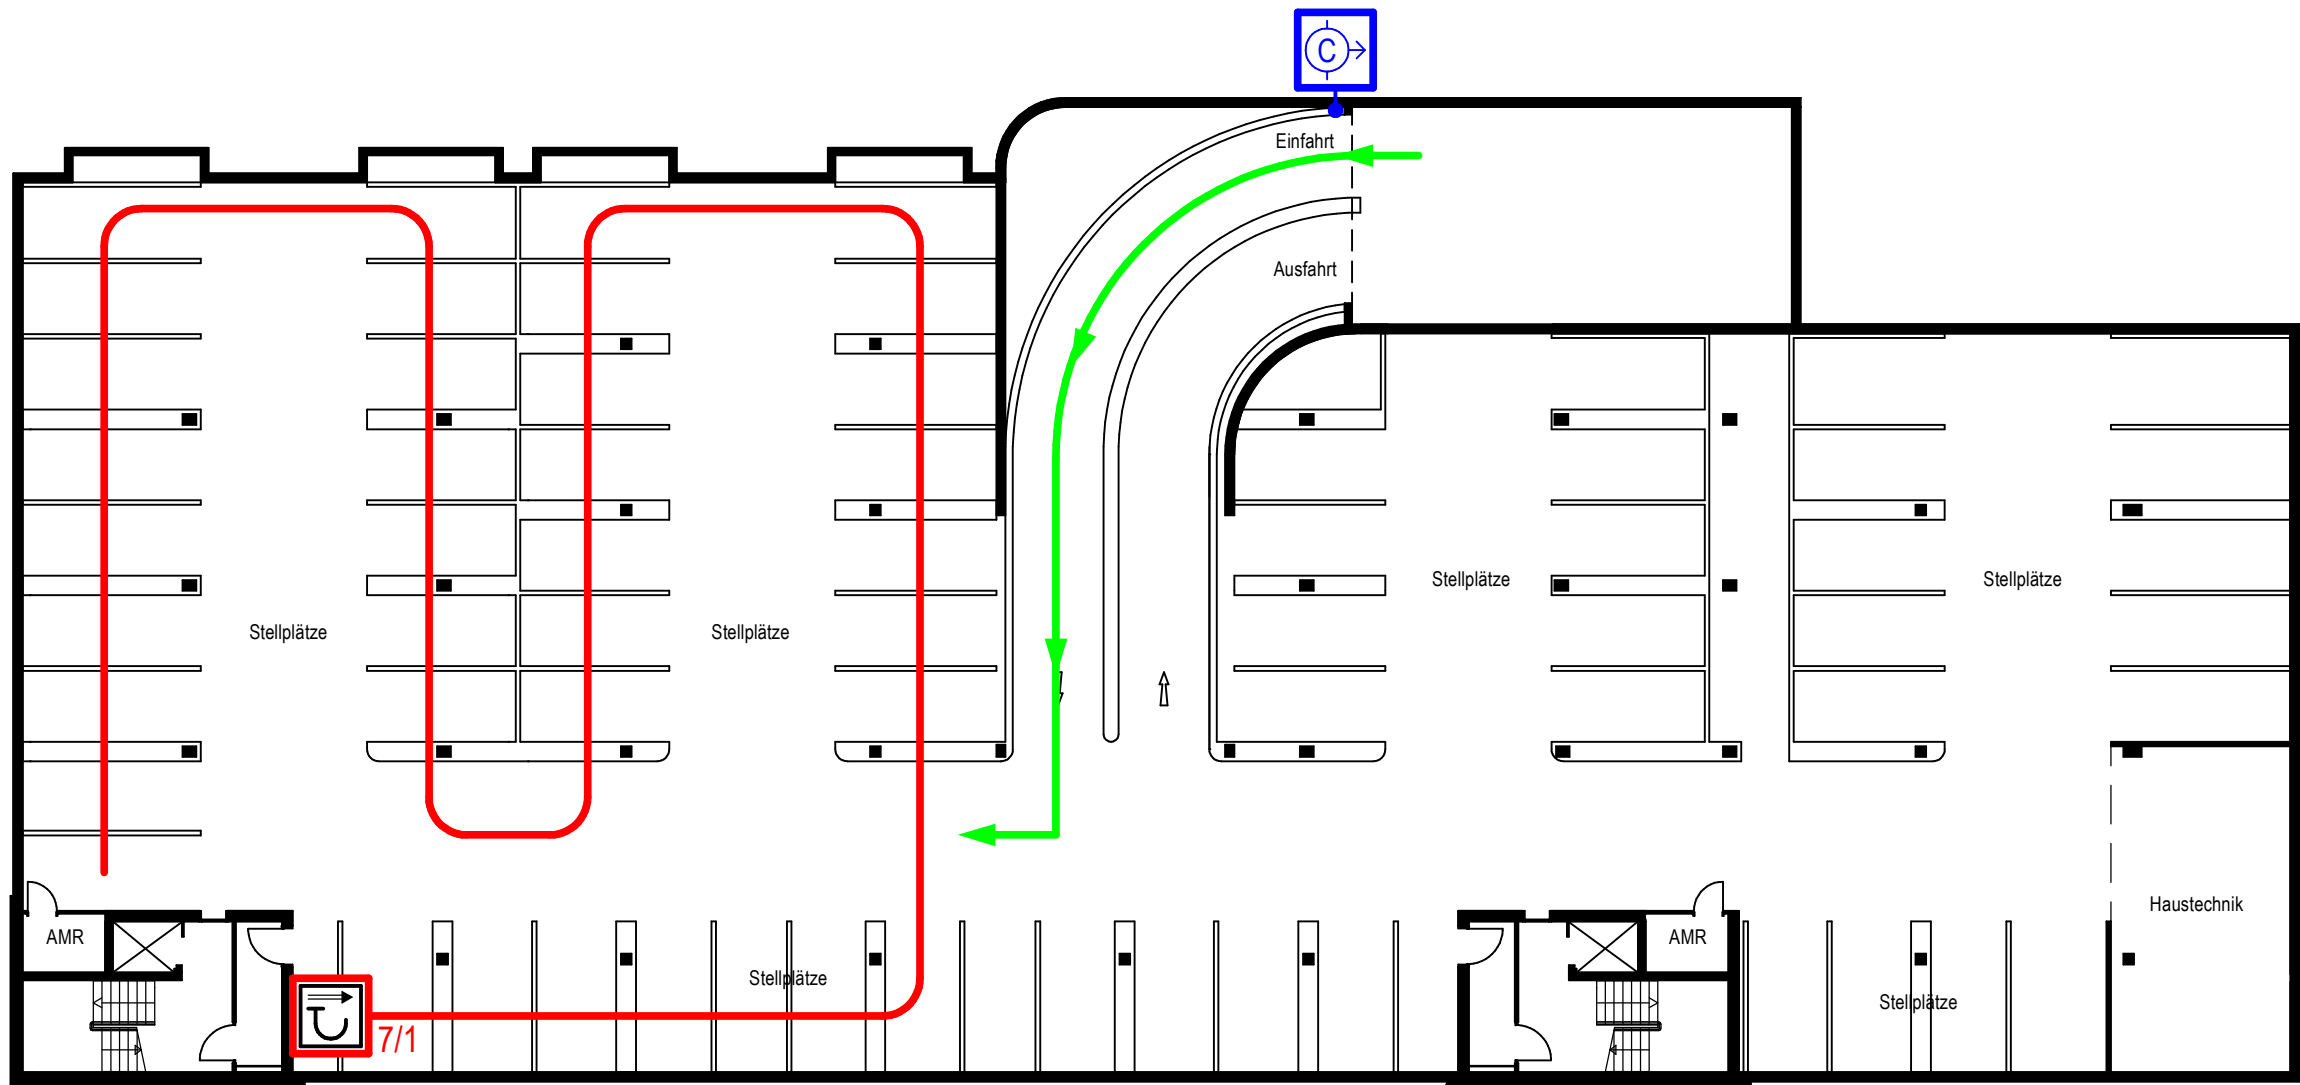

- Legende:
-  Wärmemelder, Maximal-, linienförmig
 -  Wärmesensorkabel
 -  Einsatzweg
 -  Schlauchanschlussventil, trocken, C-Anschluss

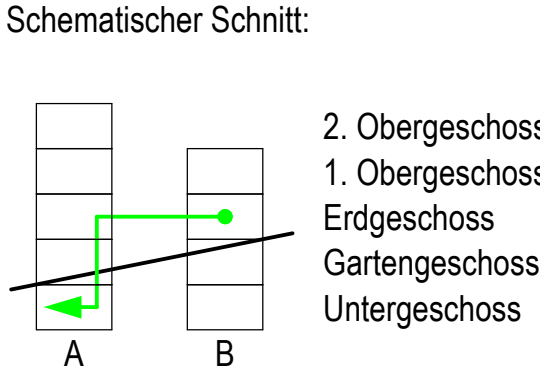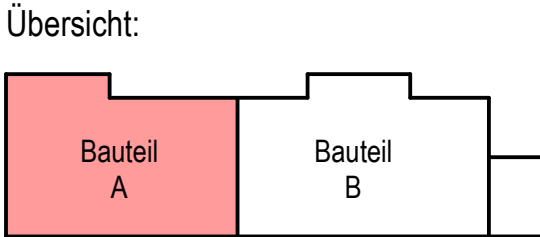


UG




Meldegruppe: 8	Gebäude:	Geschoss: KG-1.OG	Raum: Verkaufsraum, Lager	Melderanzahl: 1	Melderart: Nassalarmventil	Bemerkungen: Sprinkler Gr. 2
Diese Sprinklergruppe versorgt nachfolgende Löschbereiche mit Strömungsmeldern (SM): MG 9 SM 1.OG Verkaufsraum MG 19 SM EG Verkaufsraum MG 29 SM KG Lager						
Objekt:	Objekt, Straße Nr., PLZ Ort			Stand: 04/18	Verfasser: Stadt Dortmund, Berufsfeuerwehr, Steinstraße 25, 44122 Dortmund 37bma@stadtdo.de	

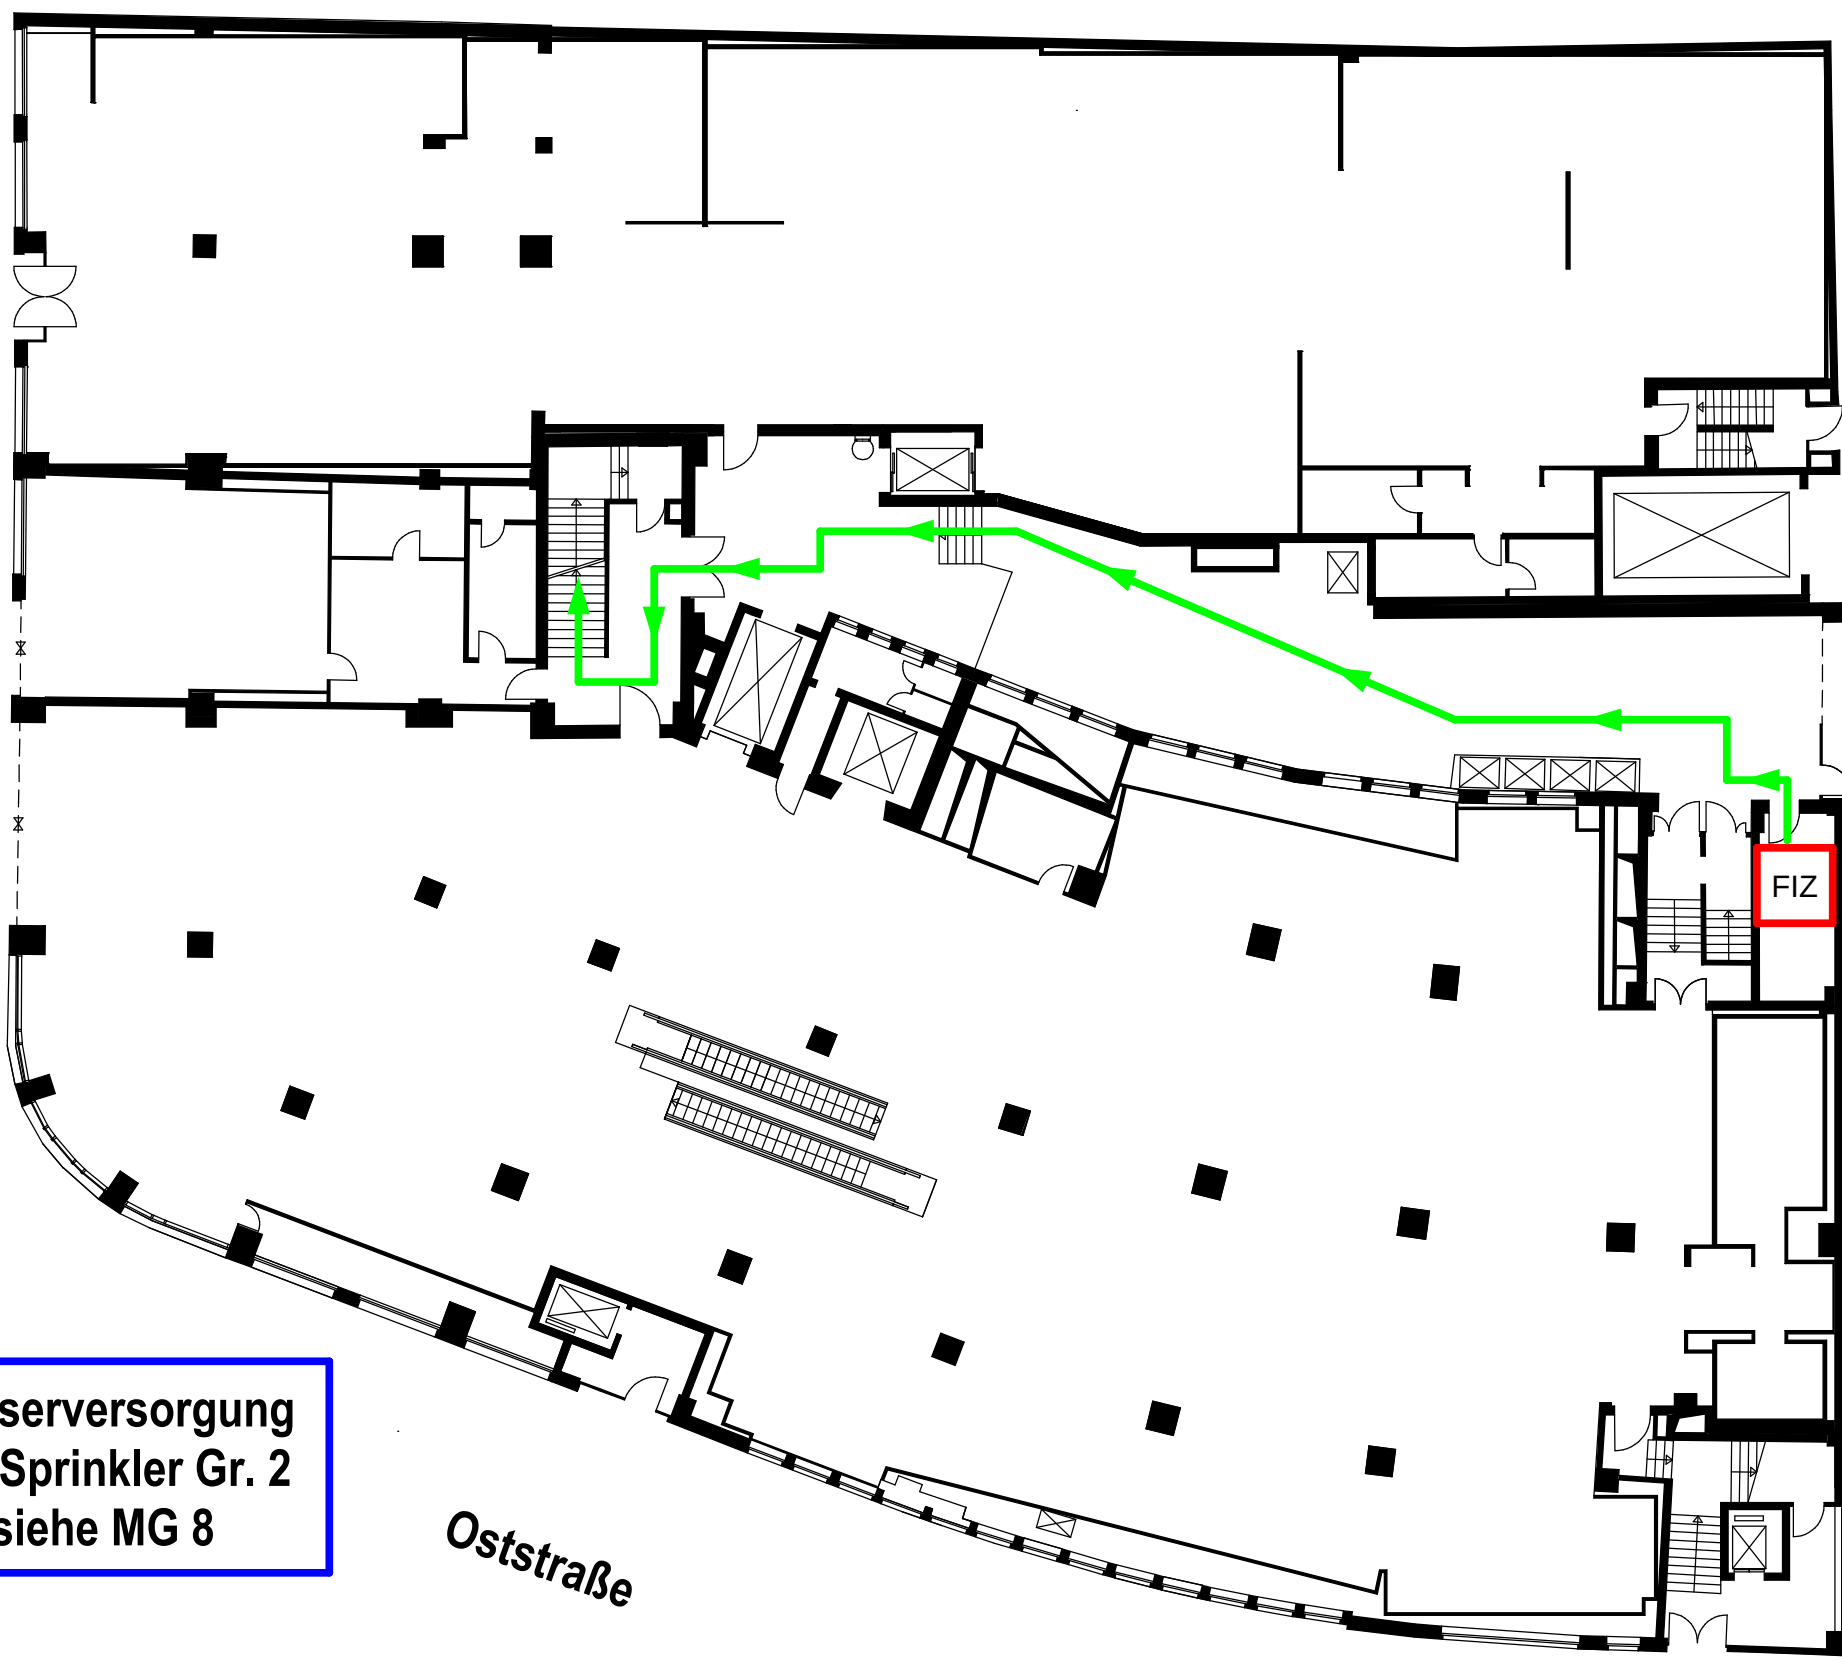

Meldegruppe: 9	Gebäude:	Geschoss: 1.OG	Raum: Verkaufsraum	Melderanzahl: 1	Melderart: Strömungsmelder	Bemerkungen: in Sprinkler Gr. 2
 Wasserversorgung aus Sprinkler Gr. 2 siehe MG 8 Bitte wenden						Legende: - FIZ Feuerwehrlnformationszentrale - FAT Feuerwehr-Anzeigetableau - FBF Feuerwehr-Bedienfeld - FSE Freischaltelement - FSD Feuerwehr-Schlüsseldepot - Blitzleuchte - Feuerwehruzugang - Einsatzweg
						Schematischer Schnitt: 3.OG 2.OG 1.OG - EG - KG
EG		Objekt, Straße Nr., PLZ Ort		Stand: 04/18	Verfasser: Stadt Dortmund, Berufsfeuerwehr, Steinstraße 25, 44122 Dortmund 37bma@stadtdo.de	

Meldegruppe: 11	Gebäude: Halle 1	Geschoss: EG	Raum: Produktionshalle	Melderanzahl: 1	Melderart: Kohlendioxid-Löschanlage	Bemerkungen:
---------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------------------	---	--------------

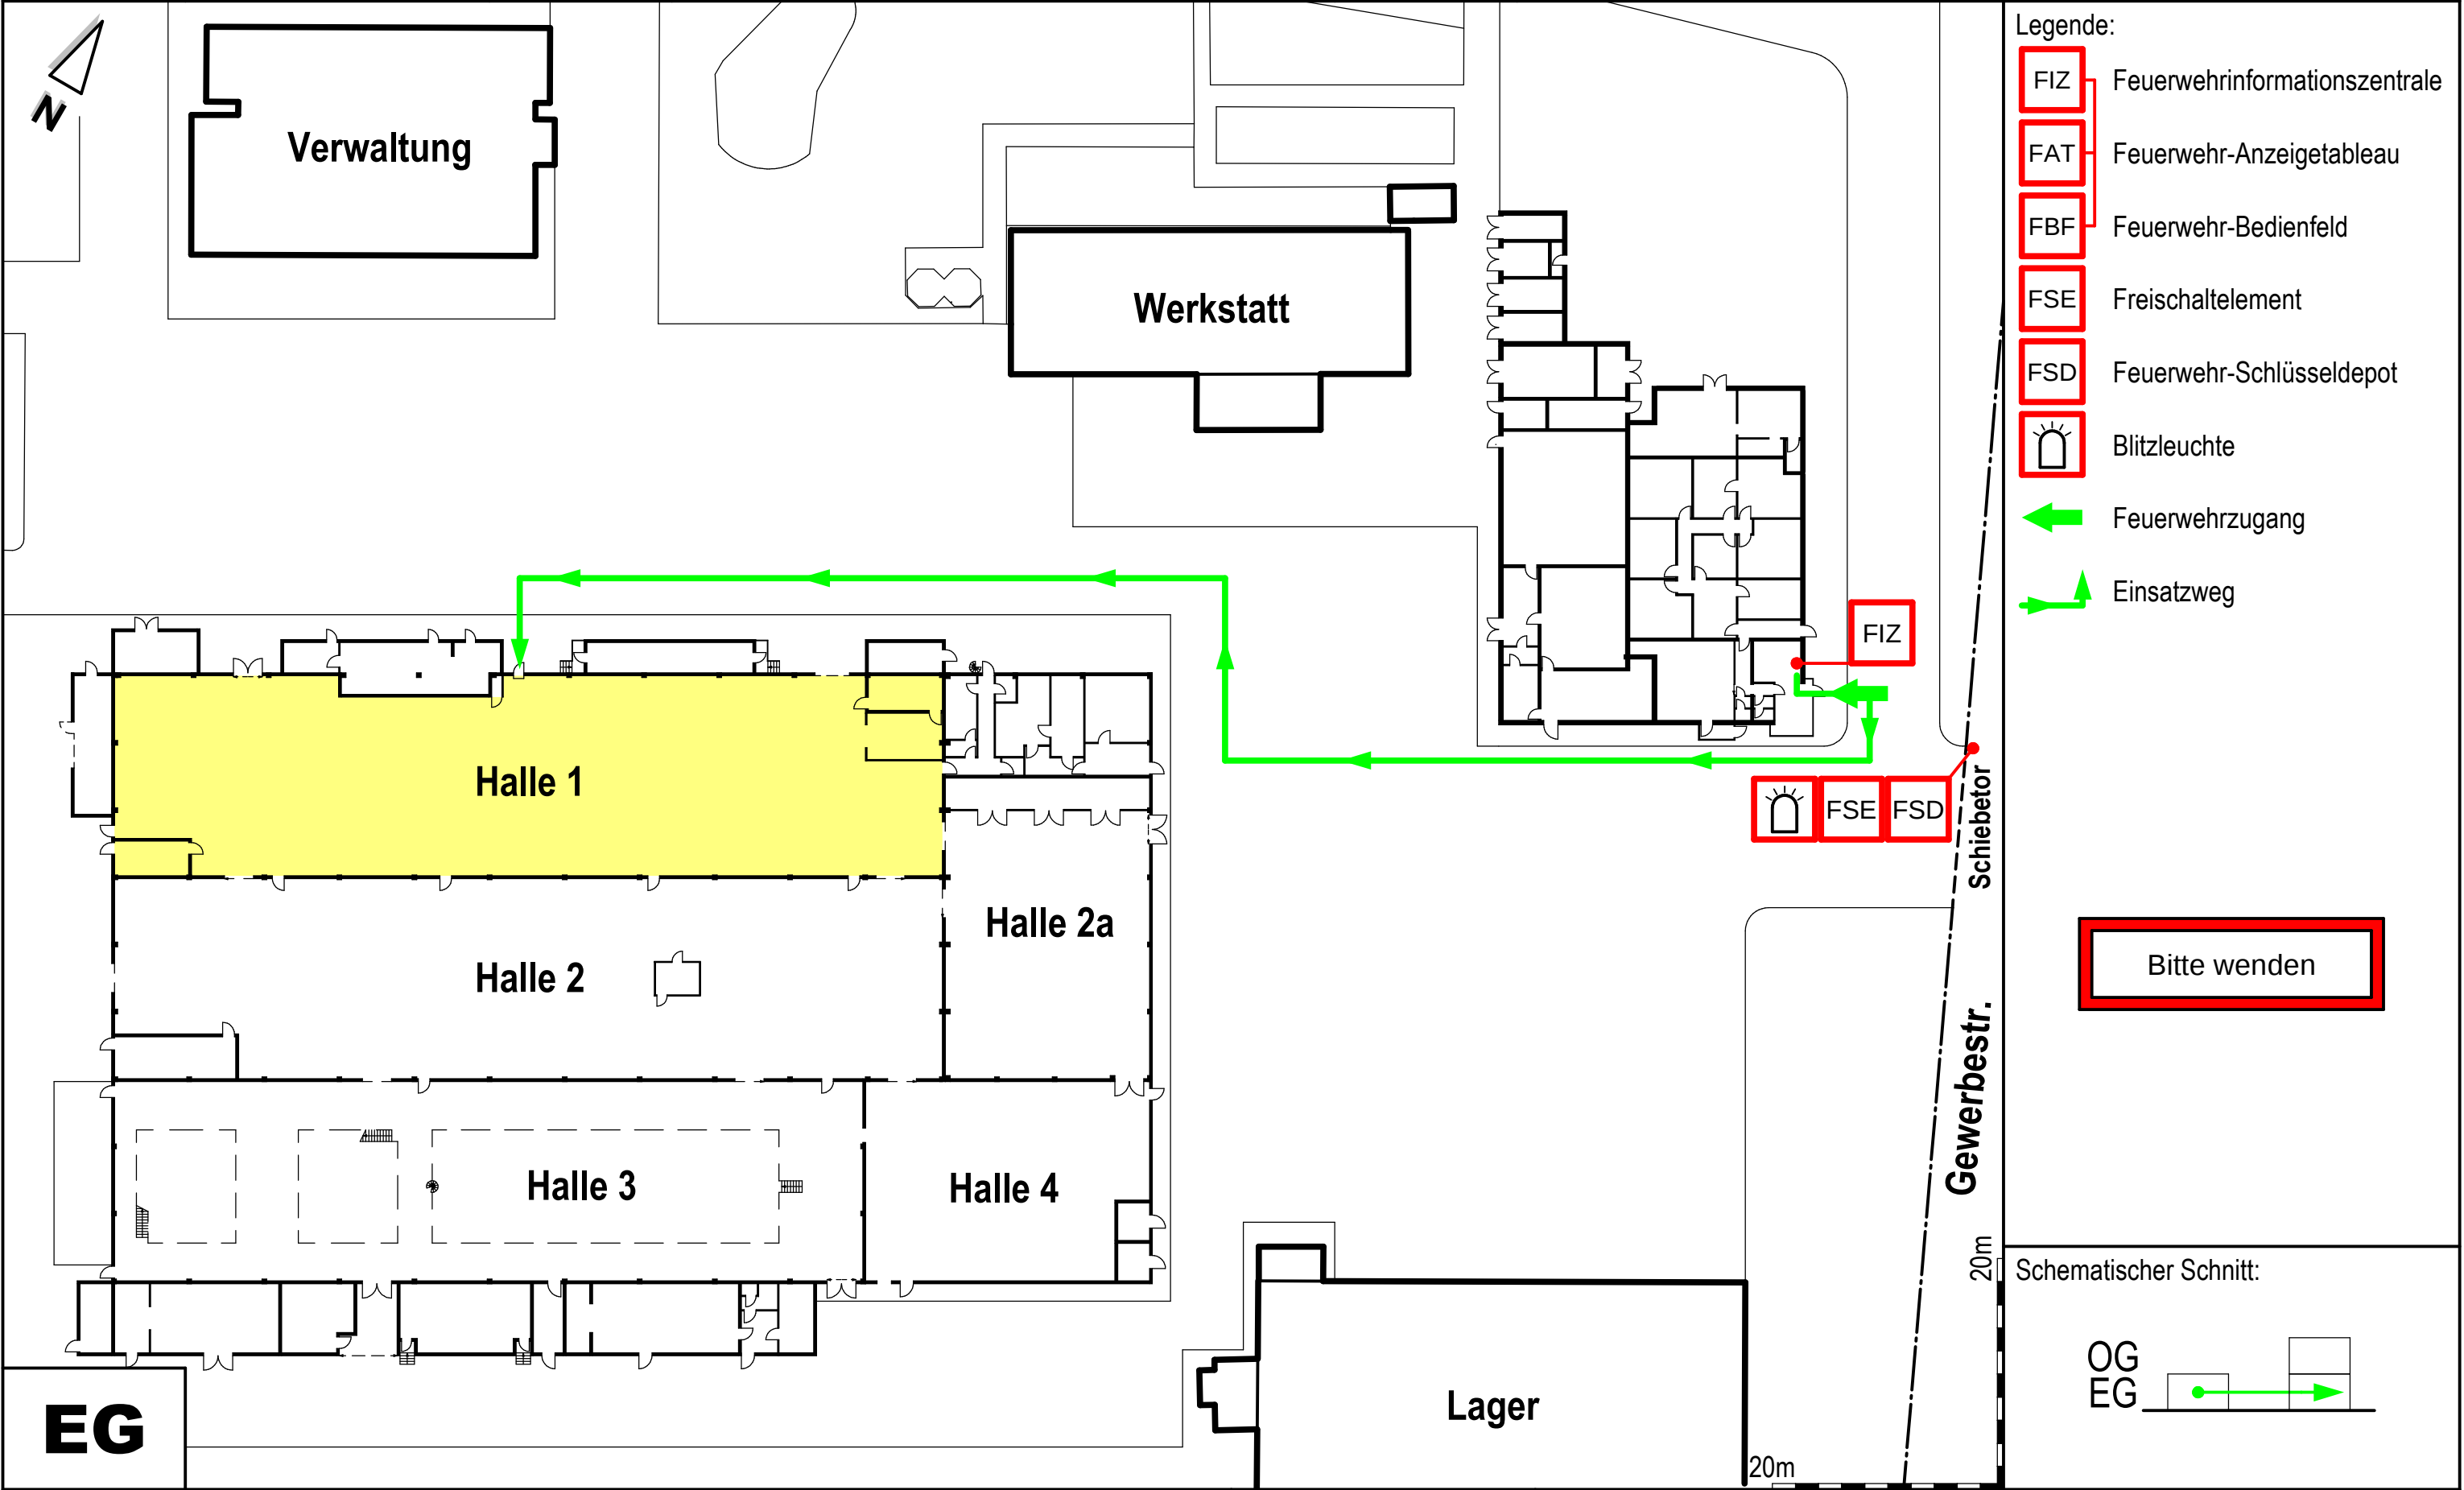

Meldegruppe: 12	Gebäude: Turm A	Geschoss: 12.OG	Raum: Lüftungszentrale	Melderanzahl: 1	Melderart: Linearer Rauchmelder	Bemerkungen:
12.OG						Legende: Linearer Rauchmelder (Sender) Linearer Rauchmelder (Sender) Lichtstrahl Einsatzweg mit Feuerwehraufzug Einsatzweg über Treppenraum Feuerwehraufzug

Schematischer Schnitt:

12.OG

11.OG

10.OG

9.OG

8.OG

7.OG

6.OG

5.OG

4.OG

3.OG

2.OG

1.OG

EG

UG